

Zračna/vodna toplotna črpalka z vodoravnim pretokom zraka

Maks. temperatura vtoka: 60 °C

Barva ohišja: bela

Moderno oblikovana zaslonka, rdečerjava (RAL 3011)

Ogrevalna toplotna črpalka za notranjo postavitve z vgrajeno regulacijo WPM 2007 plus. Upravljalni del, vgrajen v rjavo-rdečo moderno oblikovano zaslonko, lahko s pomočjo seta za montažo na steno (posebni pribor MS PGD) uporabljate kot daljinsko upravljanje, povezano z žico. Integrirano vodenje zraka z 90° preusmeritvijo omogoča neposredno postavitve v kot brez zračnih kanalov ali postavitve na steno z zračnimi kanali na strani izpihanja. Optimirana zaščita pred hrupom s tihim aksialnim ventilatorjem in nihalno ločenim zgoščevalnikom. Visok faktor zmogljivosti zaradi izparilnika, optimiranega za ogrevanje in energijsko učinkovito odtajanje s pomočjo obrata obtoka. Univerzalna izvedba z opsijsko pripravo tople vode in fleksibilnimi možnostmi razširitve za:

- Bivalenten ali bivalentno regenerativen način obratovanja
- Razdelilni sistemi z nemešanimi in mešanimi grelnimi obtoki
- Vgrajeno ogrevanje cevi (2/4/6 kW),

vgrajeno tipalo dotoka in povratnega teka; zunanje tipalo (norma NTC-2) v obsegu dobave.



Tehnični podatki

Dimplex Zračna/vodna toplotna črpalka z vodoravnim pretokom zraka (Nizka temperatura)

Oznake za naročilo	LI 9TES
Barva ohišja	bela
Maks. temperatura vtoka	60 °C
Spodnja meja uporabe vira toplota (ogrevanje) / Zgornja meja uporabe vira toplota (ogrevanje)	-20 do 35 °C
/ COP A-7/W35*	5,3 kW / 2,8
Ogrevalna moč A2/W35 / COP A2/W35*	6,6 kW / 3,5
/ COP A7/W35*	7,7 kW / 4,0
/ COP A10/W35*	8,2 kW / 4,3
Nazivna moč po EN 14511, pri A2/W35	1,9 kW
Hladilno sredstvo / Količina hladilnega sredstva	R410A / 1,9 kg
Maks. pretok ogrevalne vode / Izguba tlaka	1,4 m³/h / 15300 Pa
Min. pretok vira toplote	2800 m³/h
Mere (Š x V x G)**	750 x 1250 x 680 mm
Teža	181 kg
Priključna napetost	3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Zagonski tok z mehkim zaganjačem	17 A
Zavarovanje***	C 16 A
Način odtajanja	Sprememba smeri obtoka
Priključek Gretje	1 Zoll

*Ogrevalna moč in grelni številni po EN 14511

**Upoštevajte, da je potreben dodaten prostor za cevni priključek, upravljanje in vzdrževanje.

***Die Absicherung ist als allpolige Trennvorrichtung auszuführen (gemeinsame Abschaltung aller Phasen)!

Opis	Naroč. ozn.	Številka izdelka	Primer kosa	Kos	Cena
Toplotna črpalka					
Zračna/vodna toplotna črpalka z vodoravnim pretokom zraka	LI 9TES	366040	1		
Elastični izolacijski trakovi za podlaganje	SYL 250	352260	1		
Gumijasti kompenzator z dvojnimi mehomi DN 25	KOMP 25	362050			
Prestreznik nesnage DN 25	SMF 25	362130			
Pribor toplotne črpalke					
Zračni kanal pod kotom 90° za LI(K) 8/9	LKB 500	339730			
Povezovalni set	VSLK 500	367670			
Tesnilna manšeta 500	DMK 500-1	340260	2		
Preusmerjevalni pokrov zraka	LUH 600	358620			
Hidravlični pribor					
Komplet priključkov za cevi za vročo vodo	SAS 100	340320	1		
Podstavni vmesni polnilnik 140l za LI 11-20	PSP 140E	353970	1		
Potopno grelni telo 4,5 kW; ~230 V	CTHK 630	363610			
Potopni ogrevalnik 2,0 kW	CTHK 631	336180			
Potopni ogrevalnik 2,9 kW CTHK 632	CTHK 632	335910			
Potopni ogrevalnik 4,5 kW CTHK 633	CTHK 633	322140	1		
Potopni ogrevalnik 6,0 kW CTHK 634	CTHK 634	322150			
Potopno grelni telo 7,5 kW; ~400 V	CTHK 635	322160			
Potopno ogrevalo 9,0 kW CTHK 636	CTHK 636	322170			
100l stoječi vmesni polnilnik*	PSW 100	351090			
200 l stoječi vmesni polnilnik*	PSW 200	339830			
500 l univerzalni podstavni vmesni polnilnik*	PSW 500	339210			
Kompaktni razdelilnik s prelivnim ventilom	KPV 25	346590	1		
Vgradni komplet za nadgradnjo EB KPV	EB KPV	348650			
Dvojni razdelilnik brez diferenčnega tlaka	DDV 25	358390			
Razdelilni prečnik	VTB 25	339870			
Modul enovalentnega ogrevalnega krogotoka	WWM 25	346600			
Modul mešanega ogrevalnega krogotoka z merilnikom temperature	MMH 25	348640			
Mešalna enota za bivalentne naprave	MMB 25	348880			
Sklop cevi za potopni grelnik*	HDLR 450	337450			
Ogrevanje po ceveh z močjo 3 kW	HCT 300	351210			
Pribor za pripravo tople vode					
Podstavni zbiralnik tople vode*	WWSP 229E	353380			
300 l bojler z merilnikom temperature	WWSP 332	346610	1		
Prirobnično gretno za toplo vodo	FLH 60	338060			
Prirobnično gretno za toplo vodo	FLHU 70	338070	1		
Prirobnično gretno za toplo vodo	FLH 90	366130			
Prirobnično gretno FLH 25M	FLH 25M	349430			
Kombinacija z varnostnim ventilom	SVK 852	326660			
400l bojler z merilnikom temperature*	WWSP 442	372840			
Oblikovalski bojler: 400 l*	WWSP 442E	353370			
Solarni hranilnik 400 l za toplotno črpalko*	WWSP 432 SOL	361080			
Kombiniran bojler za ogrevanje in pripravo tople vode*	PWS 332	348620			
Modul enovalentnega ogrevalnega krogotoka	WWM 25	346600	1		
Gradbenega sklopa črpalke DN 25 za direktni priklop zbiralnika tople vode	WPG 25	356030			
Kombiniran zbiralnik za ogrevanje in osrednjo napravo za gretno pitne vode*	PWD 750	349100			
Regulacijsko-tehnični pribor					
Razširitev za navezavo na omrežje Ethernet	NWPM	356960			
Razširitev za navezavo vodila KNX/EIB	EWPM	356970			
Razširitev za navezavo vodila Modbus	LWPM 410	339410			
Sklop relejev za bazene/prikaz motenj na daljavo	RBG WPM	339700			
Komplet za stensko montažo MS PGD	MS PGD	353810			
Daljinski upravljalnik za menedžerja toplotne črpalke 2006/2007*	AP PGD	356570			
Tipalo temperature NTC-10 s kovinskim ohišjem	NTC-10M	363600			
Termostat z ogrevanje in regulacijo tople vode	KRRV 003	322070			
Pribor Solar					
Topla voda solarne postaje	SST 25	348430			


* Ostali specifični pribor, ki je na voljo / potreben

Pomembni napotek:

Kombinacija sestavnih delov in navedeno število kosov predstavljajo nezavezujoč primer naprave, ki ga je potrebno preveriti in po potrebi individualno prilagoditi. Dimenzioniranje črpalke je potrebno preveriti v skladu z izgubo tlaka naprave in minimalnim pretokom ogrevalne vode toplotne črpalke.

NAPOTEK:

Navedena hidravlična povezava predstavlja shematski prikaz sestavnih delov, potrebnih za delovanje, in je namenjena kot pripomoček za načrtovanje, ki ga opravljate sami. Trenutno stanje lahko v vsakem trenutku priključite na naslovu www.dimplex.de/einbindungen/. Ne vsebuje vseh, v skladu z DIN EN 12828 potrebnih varnostnih naprav, sestavnih delov za neprekinjeno vzdrževanje tlaka in morebitnih potrebnih dodatnih zapornih organov za vzdrževanje in servisna dela. Nastavitve upravljalne enote toplotne črpalke in morebitne obstoječe zunanje regulacije je potrebno uskladiti z obstoječo shemo povezav. Potrebna je morebitna posodobitev programske opreme!

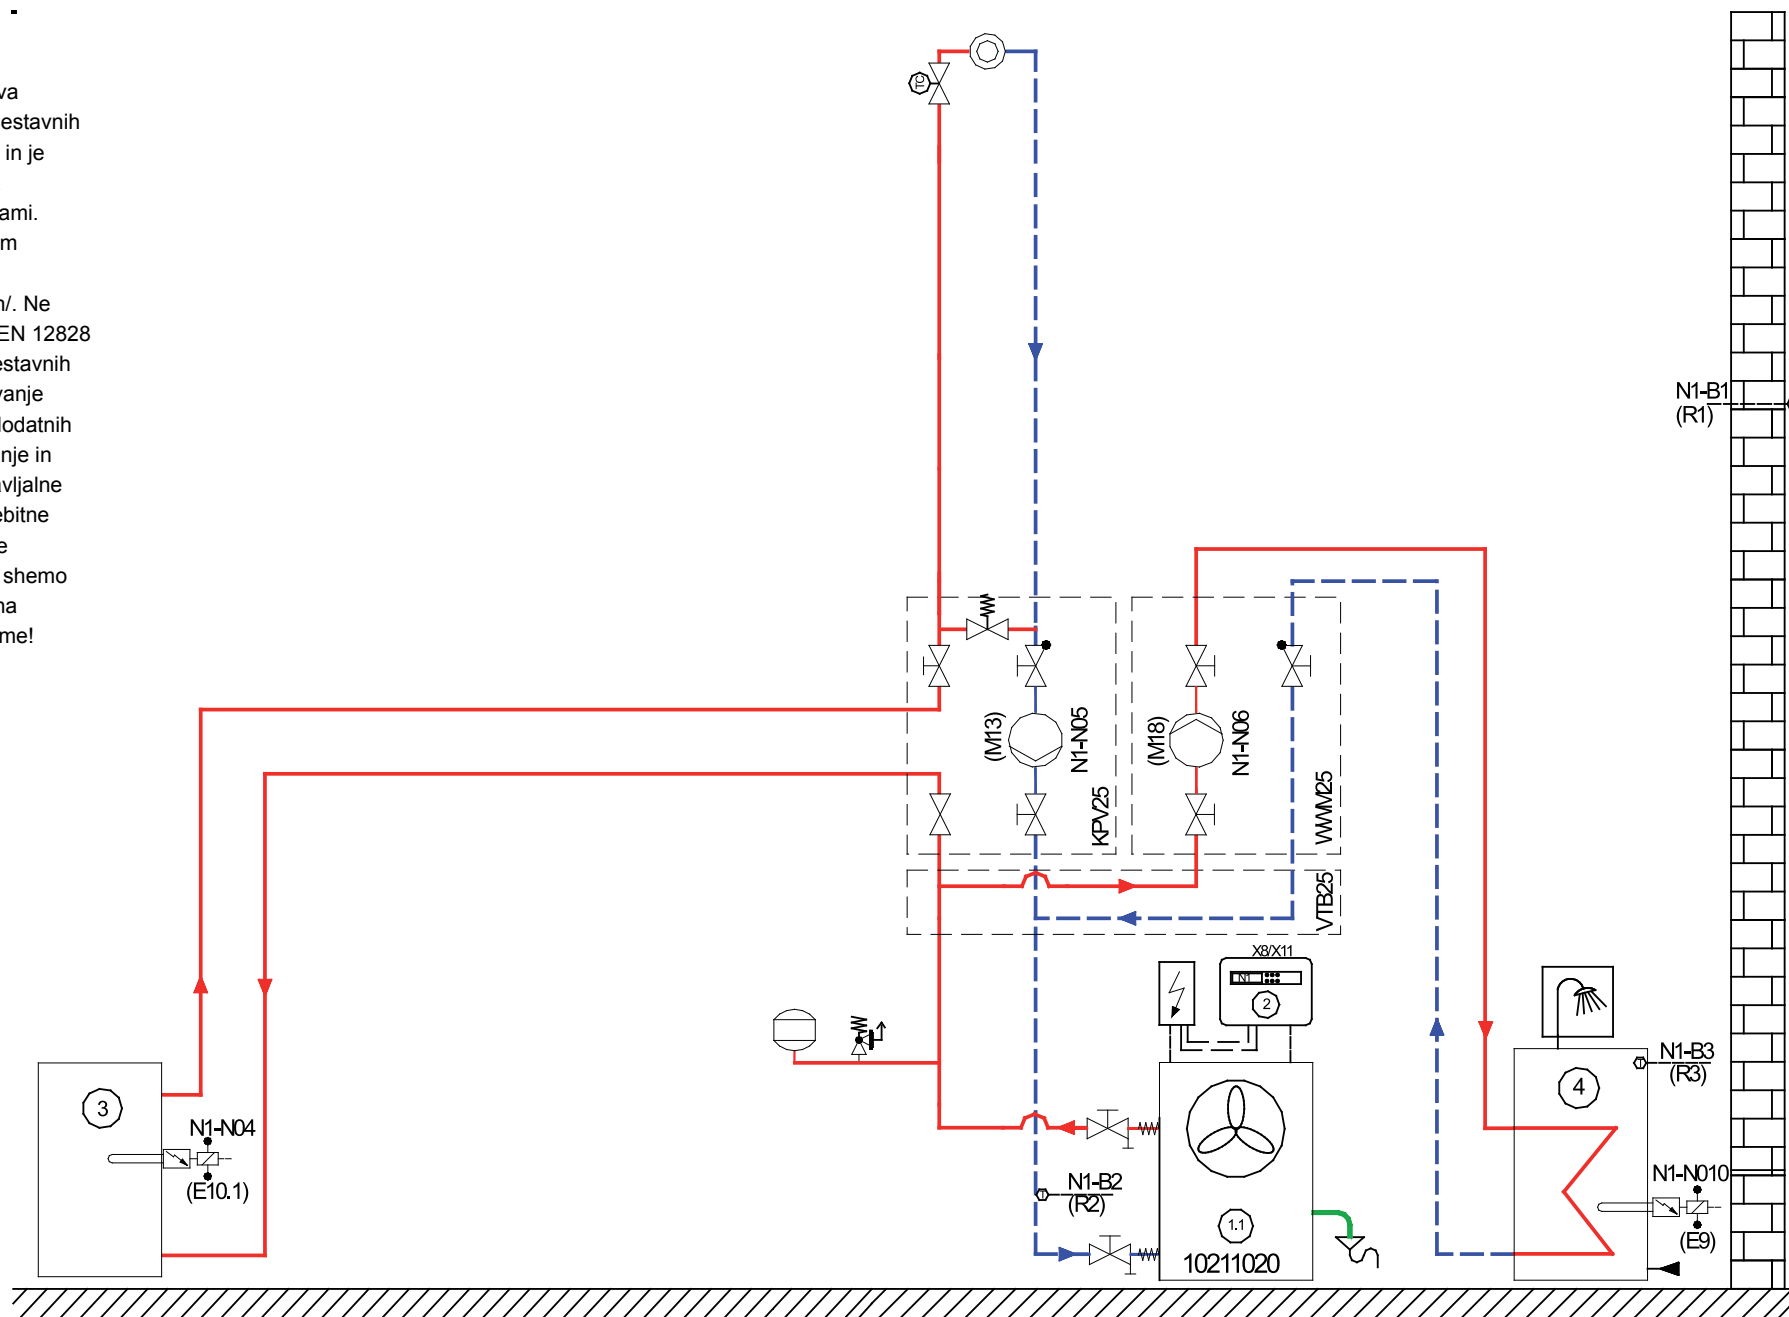

Legenda:

1.	Toplotna črpalka
1.1	Toplotna črpalka zrak/voda
1.2	Toplotna črpalka slanica/voda
1.3	Toplotna črpalka voda/voda
1.4	Reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda
1.5	Reverzibilna toplotna črpalka slanica/voda
1.6	Reverzibilna toplotna črpalka voda/voda
1.7	Zračna/vodna toplotna črpalka split izvedba
2.	Upravljalna enota toplotne črpalke
3.	Vrstni vmesni zbiralnik
3.1	Vmesni zbiralnik
4.	Bojler
5.	Toplotni izmenjevalnik za bazen
6.	Pasivna hladilna postaja z regulatorjem hlajenja N6
7.	Ogrevanje in tiho ali dinamično hlajenje
8.	Ventilatorski konvektor s 4-žilnim priključkom
9.	Čisti ohlajevalni obtok
10.	Čisti ogrevalni obtok
13.	Izvor toplote
15.	Hidravlični stolp
16.	Zaščita pred oparinami
17.	Stolp za vodo HWK 332

Razdelilni sistem tople vode:

DDV 25	Dvojni razdelilnik brez diferenčnega tlaka (do 2,0 m ³ /h)*
DDV 32	Dvojni razdelilnik brez diferenčnega tlaka (do 2,5 m ³ /h)*
EB KPV	Razširitveni modul za kompaktni razdelilnik (do 2,0 m ³ /h)*
KPV 25	Kompaktni razdelilnik z ventilom za prekomerni tok (do 1,3 m ³ /h)* v povezavi z EB KPV (do 2,0 m ³ /h)*
MMB 25	Mešalni modul, bivalentni (do 2,0 m ³ /h)*
MMH 25	Mešalni modul ogrevalnega obtoka
VTB 25	Prečni razdelilnik (do 2,5 m ³ /h)*
WWM 25	Modul za toplo vodo / nemešani ogrevalni obtok (do 2,5 m ³ /h)*

* Priporočen maks. pretok ogrevalne vode

Solarna toplota:

SST 25	Solarna postaja za toplo vodo
SOLPU 1	Solarna postaja
SOLCU 1	Solarni regulator
T1	Senzor temperature (tipalo kolektorja)
T2	Senzor temperature (zbiralnik 1)
T3	Senzor temperature (zbiralnik 2 / opcijska funkcija prikaza)

B3	Termostat za toplo vodo
B4	Termostat za bazen
B7	Termostat primarnega kroga
E9	Prirobnično gretje za toplo vodo
E10	Drugi generator toplote (2. WE)
E10.1	Potopni grelnik
E10.2	Oljni / plinski kotel
E10.3	Kotel na trda goriva
E10.5	Solarna naprava
F7	Varnostni temperaturni kontrolnik
F10	Pretočno stikalo
K20	Kontaktor za 2. generator toplote
K21	Kontaktor za potopni grelec za toplo vodo
M11	Primarna črpalka Ogrevanje
M12	Primarna črpalka Hlajenje
M13	Ogrevalna obtočna črpalka, glavni obtok
M14	Ogrevalna obtočna črpalka, 1. ogrevalna zanka
M15	Ogrevalna obtočna črpalka, 2. ogrevalna zanka
M16	Dodatna obtočna črpalka
M17	Hladilna obtočna črpalka
M18	Obtočna črpalka za toplo vodo
M19	Obtočna črpalka za bazensko vodo
M20	Obtočna črpalka ogrevanja 3. ogrevalni/hladilni krog tiha
M21	Mešalnik
M22	Mešalni ventil 2. ogrevalnega/hladilnega kroga
M25	Obtočna črpalka za ogrevanje in pripravo tople vode
N1	Regulator ogrevanja
N2	Regulator hlajenja za reverzibilne toplotne črpalke
N3	Sobne klimatske naprave
N12	Solarni regulator (na kraju vgradnje)
N17.1	Hladilni modul splošno
N17.2	Aktivni hladilni modul
N17.3	Pasivni hladilni modul
N17.4	Solarni modul WPM Econ SOL
R1	Tipalo za zunanjo steno
R2	Tipalo povratnega toka
R3	Tipalo tople vode
R4	Tipalo povratnega toka hladne vode
R5	Tipalo temperature 2. ogrevalne zanke
R9	Tipalo dotoka (zaščita proti zmrzali)
R11	Tipalo dotoka za hladno vodo
R13	Temperaturno tipalo 3. ogrevalne zanke / bivalentno, regenerativno
SMF	Lovilnik nesnage
TC	Regulatorji sobne temperature
Y5	Tri-potni razdelilni ventil
Y6	Dve-potni ventil
Y7	Tri-potni mešalni ventil
Y8	Tri-potni ventil (čas zapiranja maks. 10 sek.)
Y12	Eksterni 4-potni preklopni ventil
Y13	3-potni preklopni ventil